



Изх. № 823 / 29.06.2017г.

До  
Всички заинтересовани лица

## Разяснение № 3

**Относно:** Обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2 броя центробежен помпен агрегат с гумиран корпус за пренасяне на абразивни хидросмеси” - реф. №122001/2017

Уважаеми Господа,

Във връзка с постъпило запитване и на основание чл. 33 от ЗОП, правим следните разяснения по процедурата.

### **Въпрос № 1:**

Кратко описание на процеса (допускаме, че е сероочистваща инсталация)

### **Отговор:**

Рециркулация на варова суспензия в сероочистваща инсталация.

### **Въпрос № 2:**

Тип на материала, или химичен анализ.

### **Отговор:**

Пренасяната чрез помпите хидросмес представлява варов разтвор(варно мляко).

### **Въпрос № 3:**

Относително тегло на твърдата фракция

### **Отговор:**

Допустима максимална плътност на изпомпваната хидросмес – 1500 kg/m<sup>3</sup>

### **Въпрос № 4:**

Съдържание на твърдо (%) в пулпа (хидросмес)

### **Отговор:**

Концентрацията на абразивните частици в пренасяната смес е не по-малко от 15 %.  
Големина на абразивните частици – не повече от 6 mm в диаметър.

### **Въпрос № 5:**

Наличие на хлориди и флуориди ppm/l?

**Отговор:**

Няма наличие на хлориди и флуориди. рН на хидросместа – от 6 до 8

**Въпрос № 6:**


Изискването за материала на облицовките и работното колело императивно ли е, или желаете производителя на съответните помпи да приложи спрямо приложението.

**Отговор:**

Съгласно техническата спецификация приложена в документацията на обществената поръчка изискването всички работни повърхнини на помпата – корпус и работно колело да бъдат гумирани е задължително.


**Въпрос № 7:**

Моля посочете какъв тип рама желаете, съгласно приложените примери.

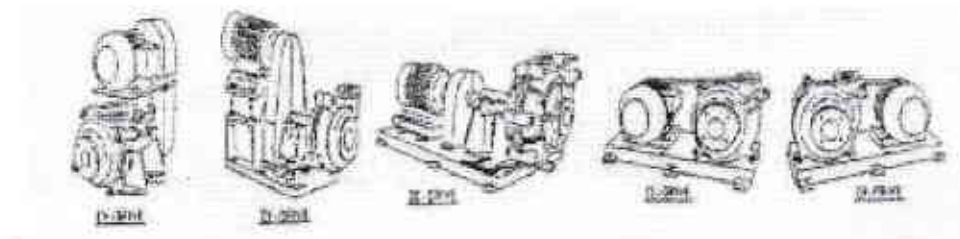

**Отговор:**

Рамата на центробежния помпен агрегат може да бъде от следните видове:

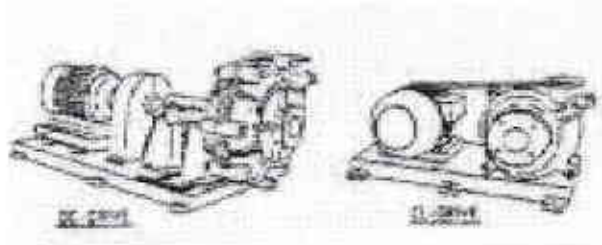

**Въпрос № 8:**

Мощността на ел. двигателя императивна ли е?

**Отговор:**

Посочените в техническата спецификация параметри на ел. двигател: Мощност – 250 kW, Напрежение – 6 kV, не могат да бъдат променени.

Янилин Павлов  
Изпълнителен директор

